


Systeme de sécurité incendie

Principe :

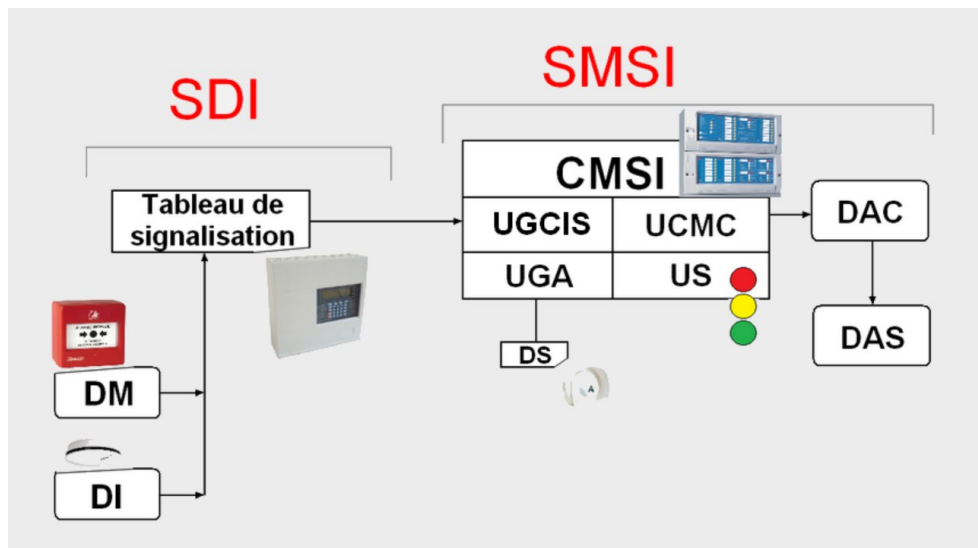

Il sera prévu une centrale d'alarme incendie ECS, conforme au Code du Travail de type 1.


Cette centrale récupèrera les signaux des détecteurs de fumée et déclenchera une alarme sonore.



La centrale sera équipée d'un CMSI pour raccordement des exutoires de fumées.

La détection automatique sera réalisée par la mise en place de détecteurs :

- de type optique dans les zones bureaux : équipement des locaux à risques et des circulations ainsi que dans chaque bureau.
- de type optique linéaire dans les cellules de stockage.

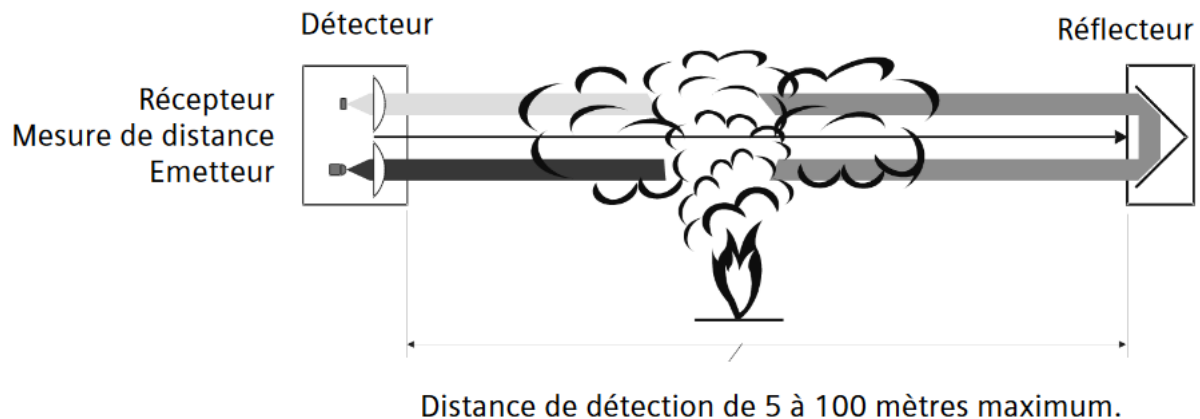

Voir notice ci-jointe S.S.I LEGRAND catégorie A Alarme incendie type 1 et détecteur de fumée SIEMENS

Liste des zones de détection :

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| - Local chaufferie | type optique |
| - TGBT | type optique |
| - Bureaux | type optique |
| - Cellules | type optique linéaire |
| - Portes de compartimentage | Chaleur / DAS |